


СХЕМА ВОДОПРОВОДА г. МУХАИЛОВА

Общая протяженность 2700 м.

Условные обозначения:

- — — — — труба извест. diam. Φ 110 мм L — 2700 м.
- — водоразборная точка — 13 шт.
- — пожарная гидрант. — 1 шт.

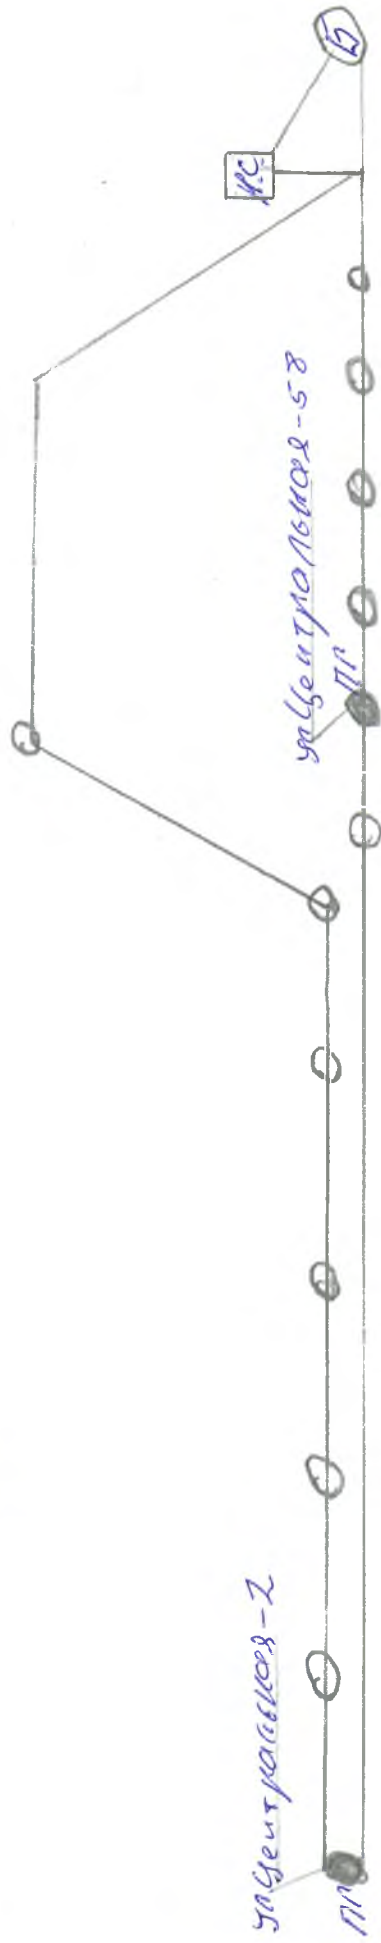

Дир. МУП ЖКУ "Чанское"




Васильев

СХЕМА ВОДОПРОВОДА г. МАЛКОВО.

Общая протяженность — 3300 м.

Условные обозначения:

- труба ПВХ Φ 110 мм L — 3300 м.
- водоразбор колодезь.
- пожар. гидрант.

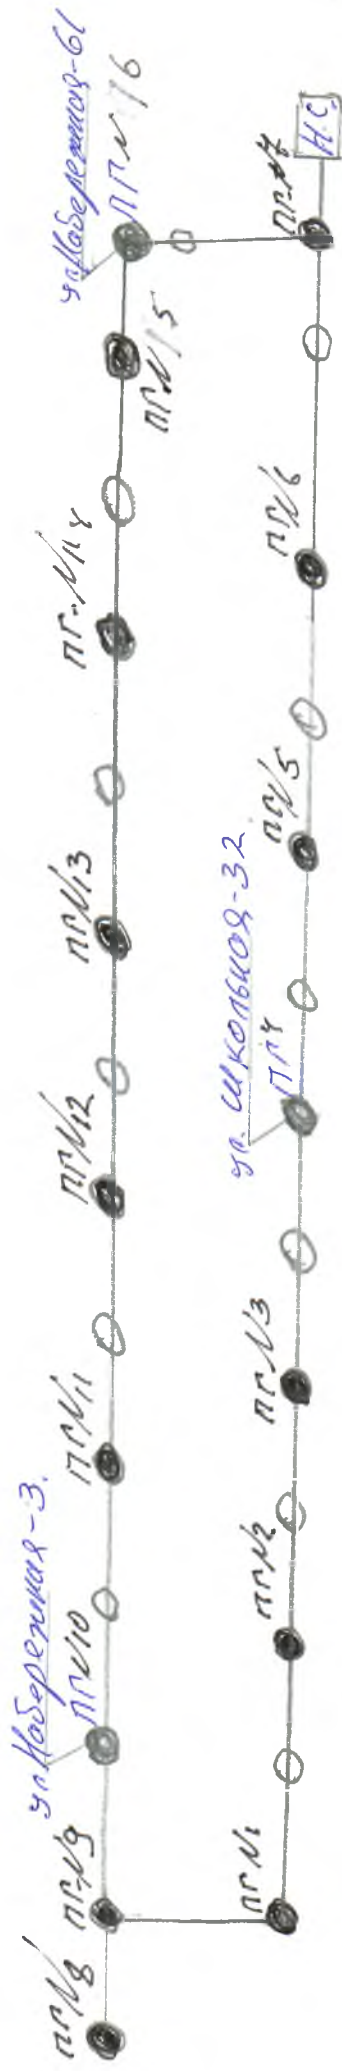

Дир. службы "Умника"

Вашинский

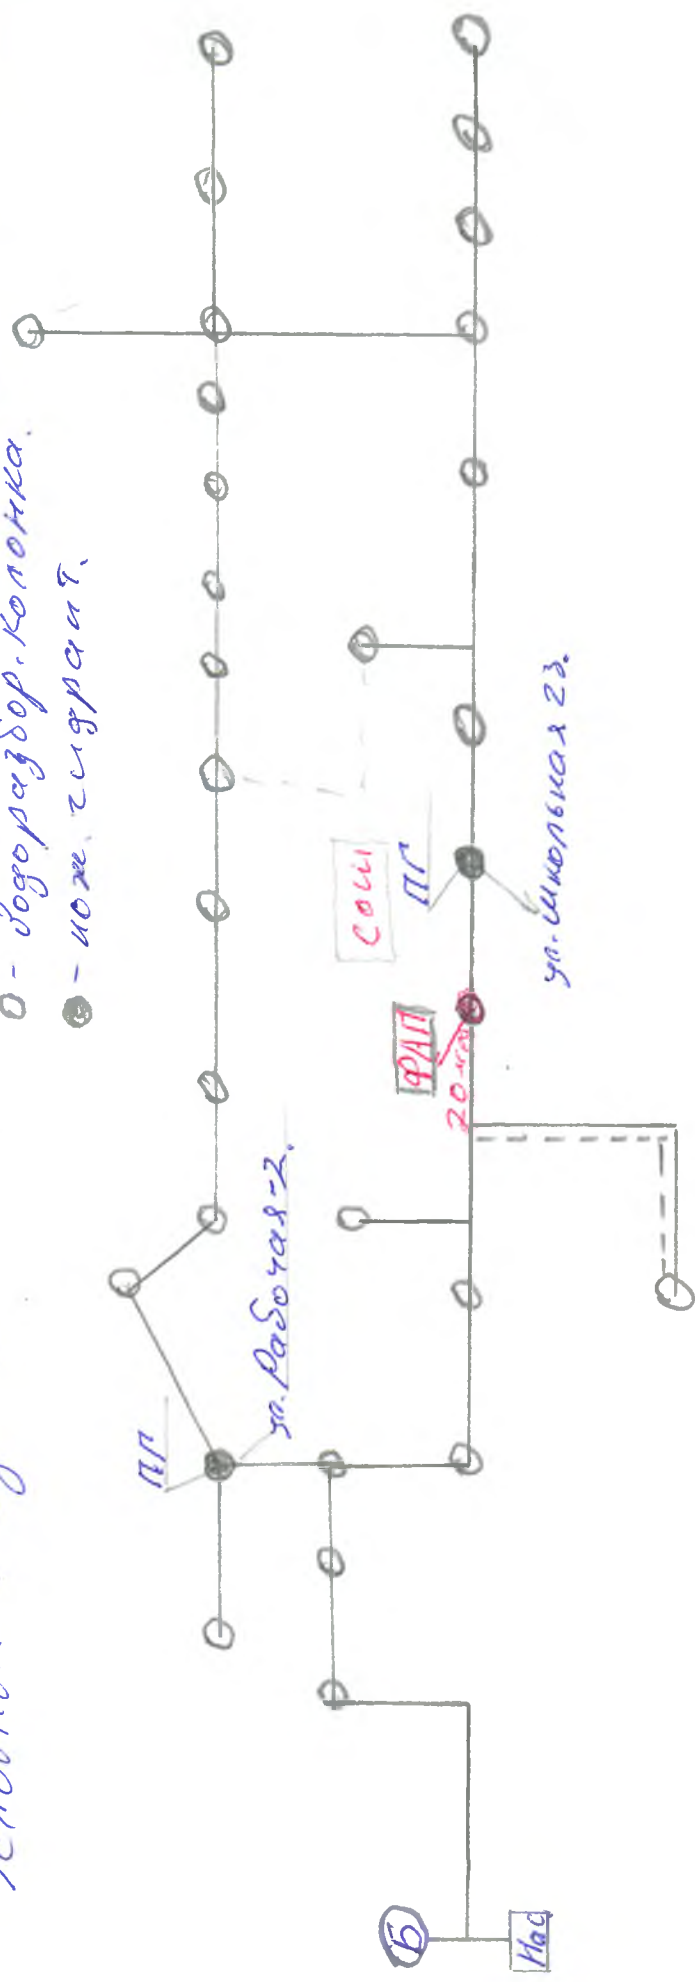


СХЕМА ВОДОПРОВОДА С ЧАЙНКА.

Общая протяженность - 9000 мтр

- труба асбестоцементная, $\text{L} = 8600 \text{ м}$, $\text{D} = 180 \text{ мм}$.
- - - труба ПВХ $\text{D} 40 \text{ L} = 400 \text{ м}$.
- - водоразборная колонка.
- - нож, заглушка.

Условные обозначения:



Директор МКУ "Чайнское"



13.05.2017